
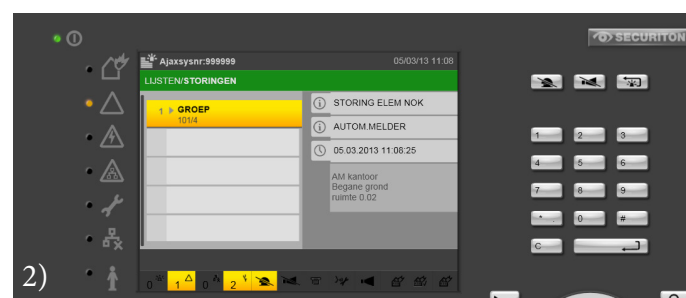


## Bedieningsinstructie SecuFire FAS

Protecting your world

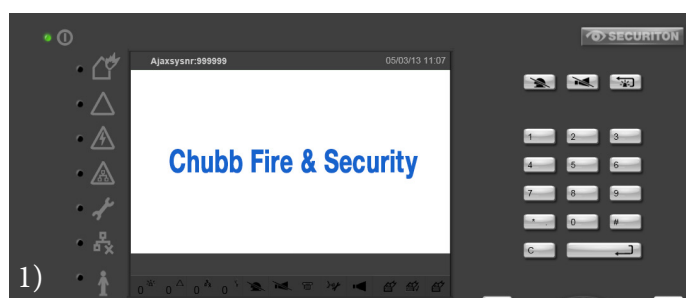


### 1) Normaal bedrijf

Het groene "inbedrijf" led brand. Het scherm laat een groene "in rust" tekst zien op een lichtgrijze achtergrond.

### 2) Storing

Het gele algemene storing led knippert. Het storings-pictogram is aan; de zoemer is aan. De soort en het aantal storingen worden weergegeven op het scherm.

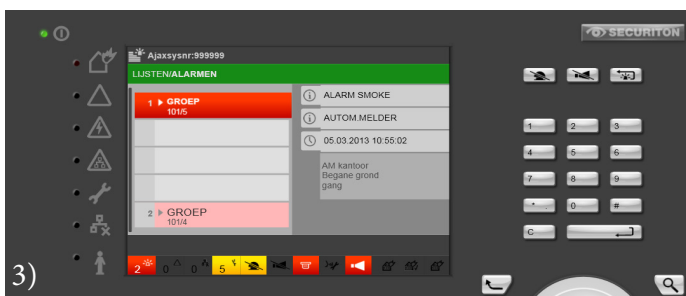


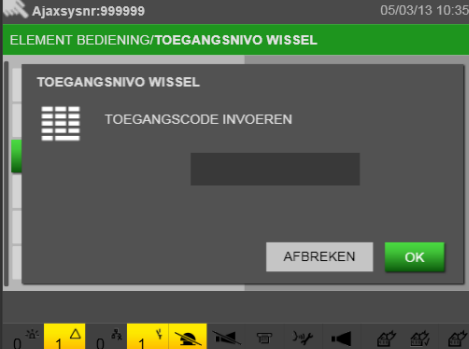














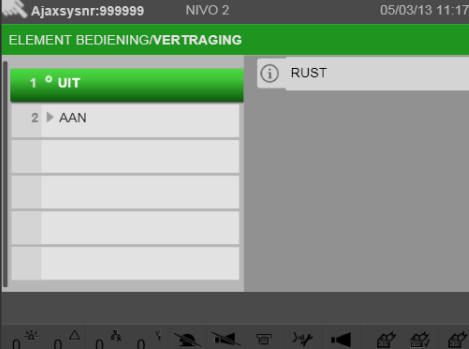

### 3) Brandalarm

De zoemer en eventuele sirene's zijn aan. Het rode Brandalarm led knippert. Het alarm pictogram is aan.

088 112 40 00  
www.chubbfs.nl
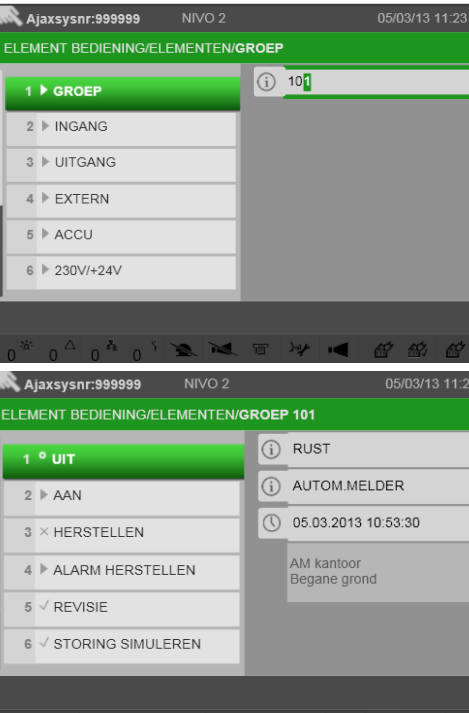
## Belangrijke bedieningsfuncties

Functies en bediening	Scherm	Opmerking
<p>Veranderen toegangsniveau:</p> <p> ▶ TOEGANGSNIVEAU ▶</p> <p> Code ▶ </p>		<p>Functies op het brandmeldsysteem om instellingen te veranderen, hebben doorgaans een hoger toegangsniveau.</p> <p>De bedieningshandelingen zoals hieronder beschreven vereisen een autorisatiecode</p> <p>Het actuele autorisatieniveau staat aangegeven boven in het scherm (behalve voor niveau 1).</p>
<p>Aanwezig / Afwezig:</p> <p> ▶ VERTRAGING ▶ </p> <p>UIT of AAN ▶ </p> <p>AAN ▶ </p>		<p>Als het brandmeldsysteem is geprogrammeerd met deze functie, kan de door automatische door melding worden vertraagd met 1 minuut. Tijdens deze tijd kan de inspectietijd van 3 minuten worden geactiveerd.</p> <p><b>Vertraging led aan = aanwezig</b>  <b>Vertraging led uit = afwezig</b></p>
<p>Deactiveer/activeer een groep:</p> <p> ▶ ELEMENT ▶ </p> <p>GROEP ▶  ▶ nummer ▶ </p> <p>UIT of AAN ▶ </p> <p>AAN ▶ </p>		<p><b>Bijzonderheden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reeksbediening: gebruik de  toets</li> <li>• Een individuele detector kan geselecteerd worden door het invoeren van de "/". Gebruik hiervoor de  toets na het invoeren van het groepsnummer, het invoerformaat is: groepsnummer/detectornummer.</li> </ul> <p>De geselecteerde groep wordt weergegeven in de groene titelbalk.</p> <p>Aanpassingen aan elementen zoals INGANGEN, UITGANGEN, EXTERN, etc. kunnen gemaakt worden door het selecteren van de corresponderende menu opties.</p>